
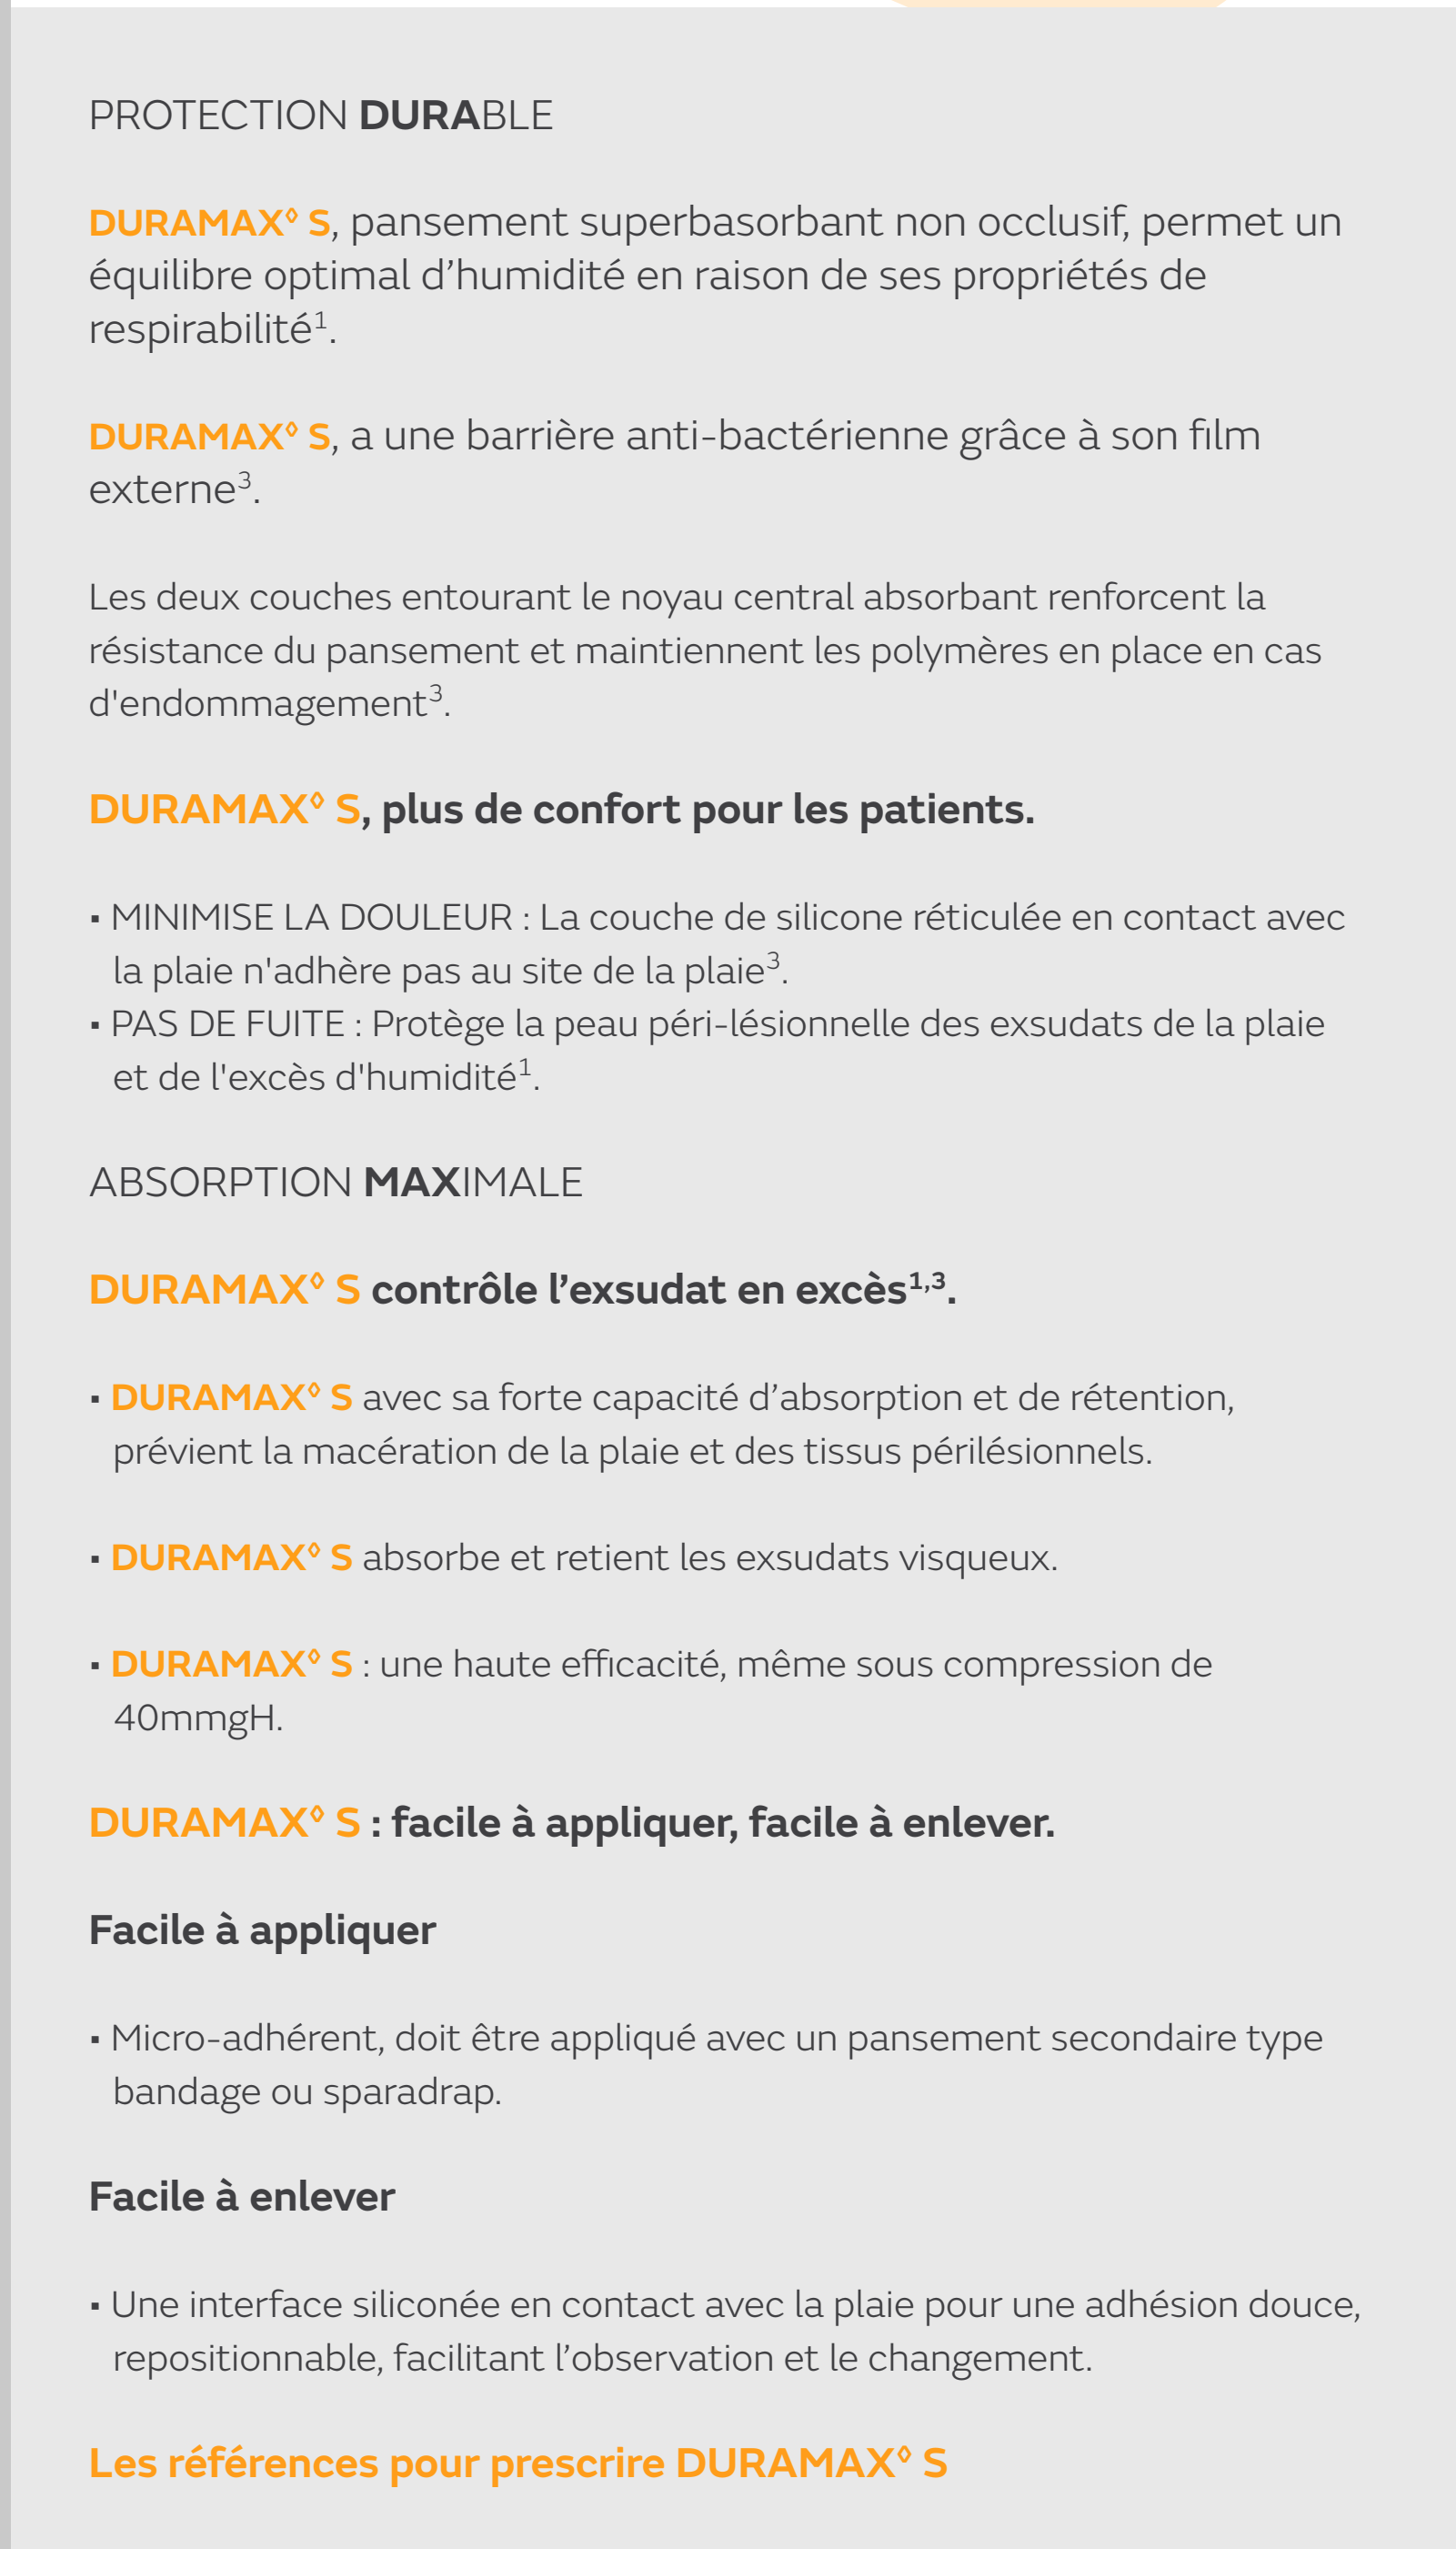


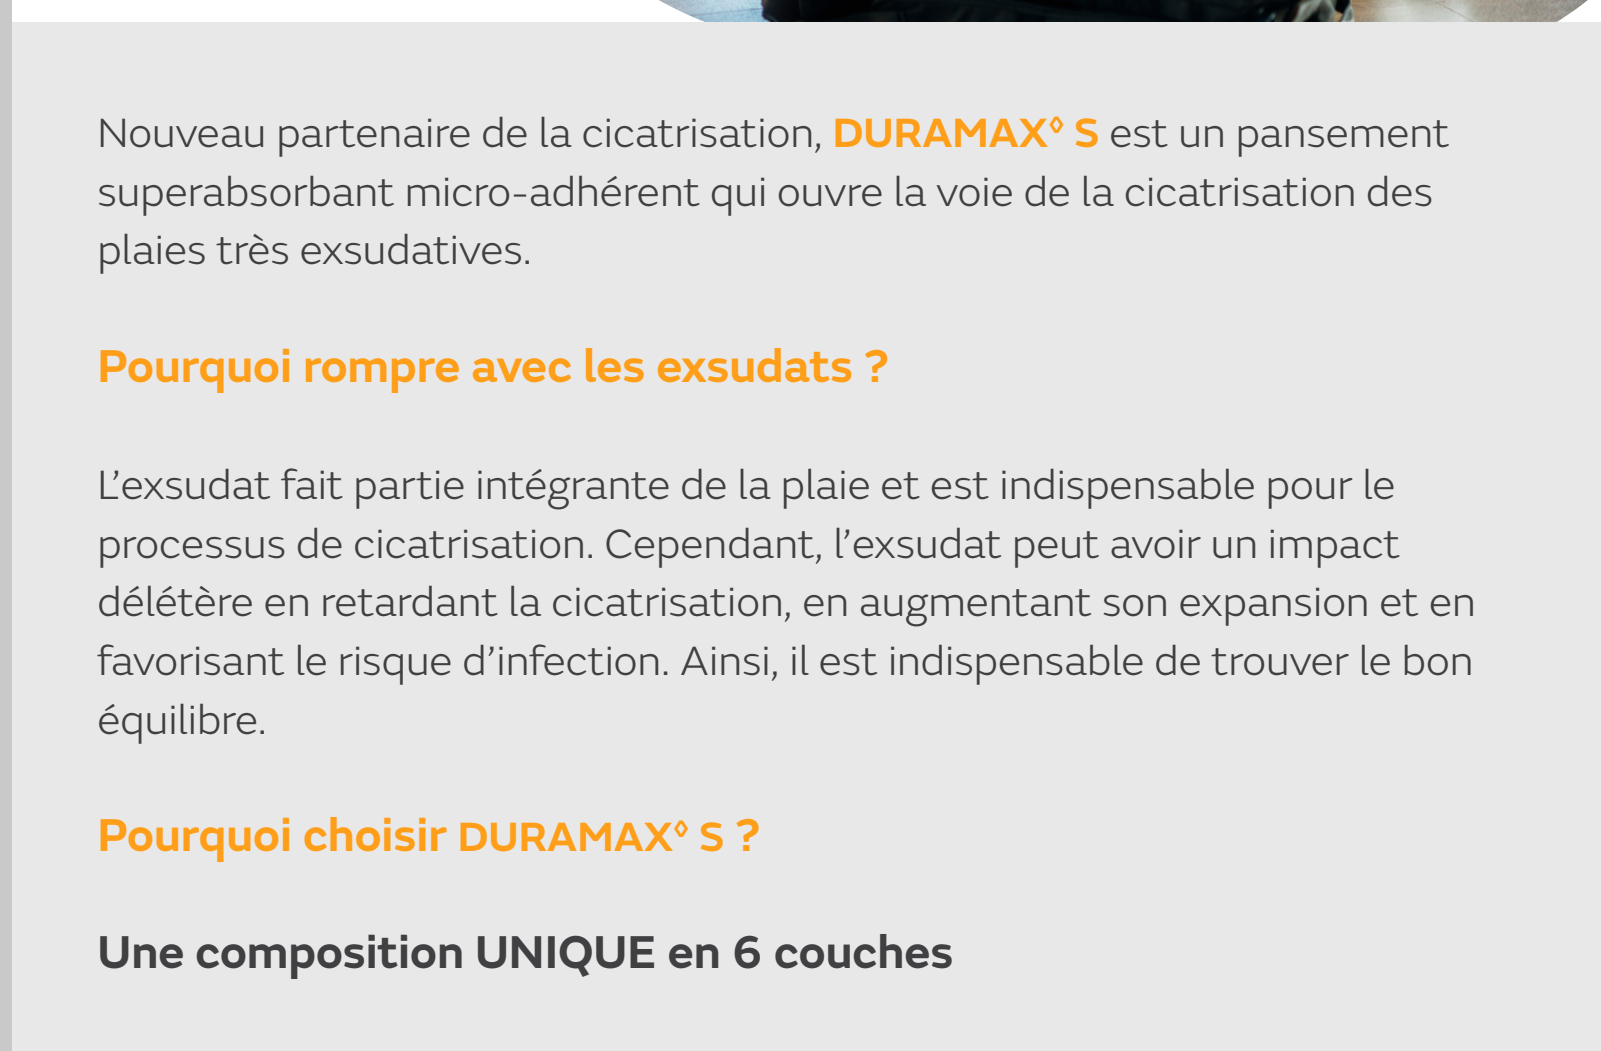

Références : 1. Test report No. JC5029222012511. 2. TDS of Silicone Super Absorbent Dressing NO. WNUJY-TDS-20220112. 3. **Notice d'utilisation du produit. Mentions obligatoires : DURAMAX S, pansement superabsorbant en silicone. Destination :** Prise en charge des plaies malodorantes avec exsudat modéré à important, notamment les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de jambe, les ulcères artériels, les brûlures du premier et du second degré, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques. **Classe lib. Organisme notifié :** TÜV SÜD – n°0123. **Mandataire :** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) – Allemagne. **Pris en charge par l'assurance médicale. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation qui accompagne ce dispositif médical.**

Smith & Nephew SAS | Société par Actions Simplifiée au capital de 3.366.150 euros | 5777 150 840 R.C.S. Nanterre | 40/52 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE | T +33 (0) 800 111 330 | F +33 (0) 146 41 24 93 | www.smith-nephew.com/france.

*Marque de commerce de Smith+Nephew

W-22-065 | Mai 2022